

ニンニチハ



くし3の上下水道

釧路市上下水道部広報 第20号
2019(令和元)年12月発行

もくじ

- 愛國浄水場更新事業 第二期工事進捗状況
- 大楽毛処理区汚水貯留施設の建設について
- 料金は納期限までに納入願います
- 1ヶ月に一度の「毎月納付」に変更できます
- 冬期間の水道管凍結にご注意ください
- 下水道の正しい使い方
- 水道事業・下水道事業の広報活動について
- 水質検査～安全・安心な水道水をお届けします～
- 災害に備えて
- 18(平成30)年度の決算概要について


愛國浄水場更新事業 第二期工事進捗状況

17(平成29)年11月から愛國浄水場更新事業の第二期工事を着工しております。第二期工事では、膜ろ過方式による浄水場を建設します。

新たな浄水場は地下2階、地上2階、塔屋1階の鉄筋コンクリート造の建物で、今年度は296本の基礎杭工事が完了し、現在は来春から予定している地下部分のコンクリート工事に向けて、掘削工事を進めているところです。

新たな愛國浄水場の供用開始は24(令和6)年度の予定となっています。

基礎杭工事①

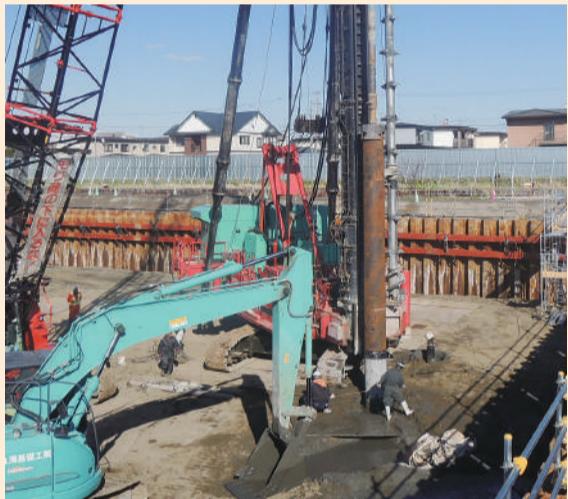

基礎杭工事②



掘削状況




大楽毛処理区汚水貯留施設の建設について

大楽毛処理区(新釧路川より西側の釧路地区)における大雨時の水洗不能対策として、大楽毛下水終末処理場敷地内に汚水貯留施設を建設します。これまで昭和地区等の一部の地域では、大雨になると雨水が污水管に流入し、水洗トイレが流れにくくなるなど水洗不能が発生していますが、この貯留施設に一時的に汚水を貯めることで、大楽毛処理区内の一部で水洗不能が緩和される予定です。

建設工事は19(令和元)年5月より着工しており、20(令和2)年の完成を予定しています。現在、工事は貯留施設を建設するための仮設工事を進めているところです。

水洗不能緩和イメージ

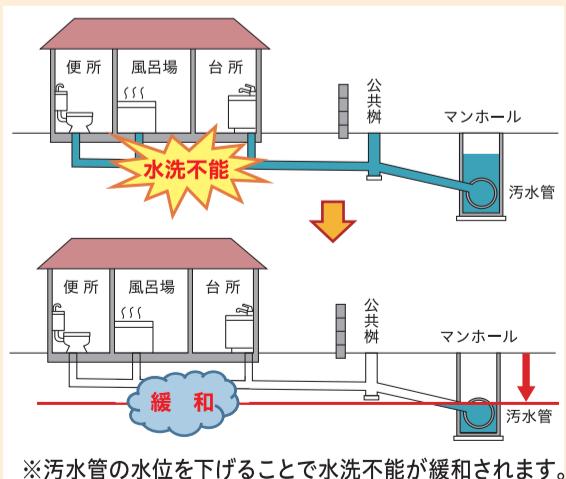

施工状況①



施工状況②





料金は納期限までに 納入願います

清潔で安全・おいしい水を24時間お届けするため、また、衛生的で快適な生活環境を維持するための必要経費はお客様の料金でまかなわれています。

- ◇全国の北洋・みずほ・北海道・北陸の各銀行、釧路・網走・北見・大地みらいの各信用金庫、釧路信用組合、北海道労働金庫、釧路丹頂農協の本店支店（出張所含む）
◇釧路市内の阿寒農協、北海道信漁連
◇北海道内のゆうちょ銀行及び郵便局
- なお、口座振替は上記の金融機関、全国のゆうちょ銀行及び郵便局をご利用できます。
- ◇全国のセブンイレブン、ローソン、セイコーマートほか納入通知書に記載のコンビニエンスストア
◇上下水道料金お客様サービスセンター、釧路市役所、阿寒町行政センター、音別町行政センター（各支所含む）

安心・便利な「口座振替」をご利用願います。

口座振替は口座から料金が引き落とされますので、お支払いの手間が省けます。留守がちな方やお忙しい方には特に便利です。

水道料金に遅延損害金、下水道使用料に延滞金がかかります

上下水道料金を「指定納期限」までにお支払いいただけない場合、督促状が発せられ、その督促した金額に対して指定納期限の翌日から納付日までの日数に5%を乗じた遅延損害金（水道料金）及び延滞金（下水道使用料）を納付していただくことになります。
また、災害などにより指定納期限までに納付できなかった場合、延滞金が減免または免除されることがありますのでご相談ください。

お支払い方法などのご相談は、隨時受け付けていますのでお気軽にご相談ください。

問合先

上下水道料金お客様サービスセンター（TEL43-2161）
阿寒上下水道課（TEL64-6190）
音別上下水道課（TEL01547-6-2231）

1ヶ月に一度の「毎月納付」に変更できます

上下水道料金の毎月納付を受け付けています

家用（一般家庭）ご利用いただいている方は、上下水道料金の支払方法について、現在の2ヶ月に一度の納付から、1ヶ月に一度の「毎月納付」に変更できます。
『口座振替』『納付書払い』のどちらの支払い方法でも『毎月納付』に変更できます。
※検針は2ヶ月に一度のまま変わりありません。

ご注意

- これまでどおり、2ヶ月に一度の納付をご希望の方は、申込不要です。
- 入居後初めての請求分および退去時の請求分は対象にならない場合があります。



毎月納付にあわせて、ぜひ、
安心・便利な『口座振替』を
ご利用ください。

お申込み方法

- 電話でのお申込み（TEL43-2161）
 - 上下水道料金お客様サービスセンター
受付時間／午前8時30分から午後5時20分まで
(ただし、日曜・祝日・年末年始を除く)
- ☆釧路市ホームページからのお申込み（<https://www.city.kushiro.lg.jp/>）
 - くらし→水道・下水道→料金→毎月納付のお申込みについてと進み「お申込みフォーム」からお申込みください。
- ☆窓口でのお申込み
 - 上下水道料金お客様サービスセンター
受付時間／午前8時30分から午後5時20分まで
(ただし、日曜・祝日・年末年始を除く)
 - 阿寒上下水道課及び音別上下水道課
受付時間／午前8時50分から午後5時20分まで
(ただし、土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)



冬期間の水道管凍結にご注意ください!!

問合先 水道整備課管理担当（TEL43-2163）

○外気温がマイナス4°C以下になると
こんなとき!
○旅行などで長期間水道を使用しないとき
○外気温が1日中氷点下の真冬日が続いたとき

水道を凍結させないために！

◎床下の換気口を閉め、冷気の侵入を防いでください。

水を落とすとき

- 家の蛇口をすべて開ける。
※水は出したまま
- 水抜栓（元栓）のレバー（ハンドル）を「止」の方向に動かす。

※機種によって操作方法が異なります

このようなときは、水抜栓の故障かも!?修理を依頼してください！

※事前にご自宅の水抜栓をご確認ください。

水抜栓（元栓）の種類



もも凍結してしまったら

●軽い凍結の修理…露出している管（保温筒等は取り外す）や蛇口等にタオルを巻き付け、タオルの上からお湯をゆっくりかけると、水が出るようになります。



●注意事項…蛇口等に直接お湯をかけたり、直接火を当てたりすると、管の破裂や火災の危険性がありますのでご注意ください。



●直らない場合は…直接「釧路市指定給水装置工事事業者」に修理を依頼してください。なお、上記事業者については市ホームページをご覧ください。

[<https://www.city.kushiro.lg.jp/>]
(くらし→水道・下水道→困ったときは→水道が壊れたときは)をご覧ください。

下水道の正しい使い方

台所のゴミは流さない

野菜くず、食用油等の廃油は、排水管の詰まりの原因となり、処理場の機能を低下させます。

生ごみは水を十分にきり可燃ごみとして処理してください。食用油は、紙などに染み込ませ可燃ごみとして処分するなどしてください。

下水道には、「快適な生活をつくる」「雨の水をためない」「川や海をきれいに保つ」などの役割があり、見えないところで私たちの安全・安心で快適な生活を支えています。その下水道を守るために下水道を使う上での注意事項をお伝えします。



水洗トイレには溶ける紙の使用を

水に溶けない紙や紙おむつ、タバコやガム、ビニールなどを流すと詰まりの原因となります。



水道事業・下水道事業の広報活動について

くしろ水道ふえすた

6月2日に愛国浄水場で、水道について理解と関心を高めてもらうために「くしろ水道ふえすた」を開催しました。今年は楽しみながら学べる体験型イベントを目指して内容を強化し、浄水場内の施設見学、応急給水体験コーナー、実験コーナー、子ども縁日などを実施したところ過去最高の来場者数となりました。



水の週間キャンペーン

港まつり期間中の8月3日に釧路市観光国際交流センターで、上下水道の重要さを理解していただくため「水の週間キャンペーン」を実施しました。本イベントは、公民連携の一環といたしまして、釧路市管工事業協同組合との共催で今年で4回目の開催となりました。水道水とミネラルウォーターを飲み比べる「きき水コーナー」や「水道・下水道クイズコーナー」などを実施し多くの方にご来場いただきました。



くしろ下水道さわやかフェア 2019

9月8日に古川終末処理場で、下水道の役割や重要性の理解を深めてもらうため「くしろ下水道さわやかフェア 2019」を開催しました。スタンプラリーや子ども工作コーナーをはじめ施設見学会、下水処理講座、子ども縁日、下水管洗浄実演などを実施し多くの方にご来場いただきました。



水質検査～安全・安心な水道水をお届けします～

水道水を安全に皆様へお届けするため、水道法によって51項目の水質検査の実施が義務付けられています。釧路市では、水道GLP(※)の認証を受けて、精度と信頼性を確保した検査を行い、水質基準が確実に守られていることを確認しています。18(平成30)年度に水質基準を超過した項目はありませんでした。

※水道GLPとは

水道水質検査優良試験所の略称であり、水質検査機関の検査能力と管理要件を対象として、公益社団法人日本水道協会が厳しく審査し認証する仕組みです。

釧路市上下水道部では09(平成21)年8月に認定を受け、17(平成29)年8月に更新しています。

独自の水質目標値

「よりおいしい水道水をお届けするために」

釧路市では、皆さんにより一層安心して水道水をご利用いただくため、14(平成26)年度から独自の水質目標値を設定しました。水のおいしさの大切な要素である「臭い」を重視し、法令等で定める水質基準値よりも厳しい数値としています。ここでは18(平成30)年度の目標値達成状況をご紹介します。

項目	単位	独自の水質目標値	水質基準等	全市達成率	
残留塩素	mg/L	0.1以上 0.4以下	0.1以上 1以下	99.9%	
臭気強度(TON)	—	1以下	3以下	100%	
かび臭物質	ジェオスミン 2-メチルイソボルネオール	ng/L ng/L	5以下 3以下	10以下 10以下	100%

※ng(ナノグラム)は10億分の1グラム。

●より詳しい水質検査の結果は釧路市役所・各行政センターの情報公開コーナー、市ホームページなどでも確認することができます。



水源から蛇口まで

水源から、浄水場での各工程、そして皆さまの蛇口まで一貫して検査を行い、安全であることを確認しています。



毎日の検査

浄水場から送られる水道水はもちろんのこと、給水区域内の蛇口で色や濁り、味、塩素の効果について毎日検査を行っています。




残留塩素について

水道水の安全性を保つために、塩素が蛇口まで残っていることが、水道法で定められています。しかし過剰な塩素は「カルキ臭」の原因となるため、適正な濃度に調整する必要があります。



かび臭について

水源の流域や湖に生息する生物によって「かび臭」の原因となる物質が生成されます。愛國浄水場では常に監視し、必要に応じて活性炭を入れるなどの対応を行っています。

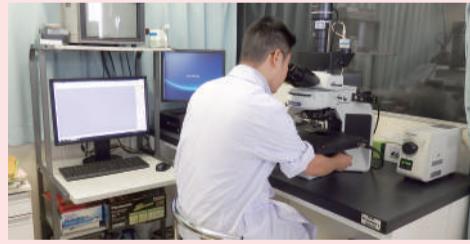

お問い合わせ・相談 水道・下水道に関することなら、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

上下水道料金お客様サービスセンター TEL 43-2161

- 水道の使用・中止・名義変更の届出について
- 水道メーターの検針や使用水量について
- 水道料金・下水道使用料について

■営業時間／午前8時30分から午後5時20分まで(日曜日・祝日を除く)
※年末年始は12月29日から1月3日まで休業

（釧路町にお住まいの方は）
●水道……上記連絡先
●下水道……62-2111(釧路町代表)までお問い合わせください。



上下水道部

■営業時間／午前8時50分から午後5時20分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

夜間・土曜日・日曜日・祝日・年末年始

釧路市上下水道部守衛室 TEL 43-0077

阿寒町行政センター当直 TEL 66-2121

(平日は午後10時まで)

音別町行政センター TEL (01547)6-2231

(平日は午後10時20分まで)

※阿寒町・音別町行政センターは土曜日・日曜日・祝日午後5時20分まで。

編集・発行／釧路市上下水道部

〒085-0841 釧路市南大通2丁目1番121号

(TEL 43-2169) (FAX 43-0080)

URL <https://www.city.kushiro.lg.jp/>

E-mail ke-keieikikaku@city.kushiro.lg.jp

業務時間外



災害に備えて

市では災害に強い施設づくりに取り組んでいるところですが、地震や大雨等の自然災害が発生し施設が被害を受けた場合には水道、下水道が使えなくなる可能性があります。水道、下水道は生活をする上で欠かすことのできない大切なものですので、日頃から防災への意識を高めていざという時のために備えておきましょう。

ご家庭での飲料水の備蓄について

国が示す災害対策では飲料水の備蓄は3日分(1人1日3リットルが目安)とされています。

飲料水:1人1日 3リットル×3日分

※飲料水とは別に、トイレを流したり洗濯をするための生活用水も必要です。飲料水のほかにも水道水を入れたポリタンクなどを用意し、お風呂に水を張っておくなどの備えをしておきましょう。

参考「首相官邸ホームページ」

応急給水時の容器について

いざという時に備えてご家庭に飲料水を入れる容器を備えておきましょう。



容器の例



非常用給水袋



ウォータータンク



ペットボトル

※給水袋やウォータータンクは市内の量販店等で販売されています。

いざという時、誰でも簡単に使える携帯トイレが役立ちます

携帯トイレは市内の量販店等で販売されています。各ご家庭でも携帯トイレを災害時の備蓄用品に加えていただくことをお願いします。




【使用例：洋式トイレの場合】

- ①便座を上げてゴミ袋をセットします。
- ②用を足した後、本製品（消臭・液体回収材）をふりかけます。高吸水性樹脂が尿などの水分をゆるいゼリー状にし、モミガラ炭がすばやく広がり消臭します。
- ③水分が吸収されたらゴミ袋を取り出し、中身がもれないように空気を抜いてから、しっかりと口を結びます。
- ④廃棄方法は紙オムツの処分と同じです。釧路市の指定ゴミ袋に入れて処分ができます。




18(平成30)年度の水道事業・下水道事業の決算概要について

◆事業運営に関する収入と支出

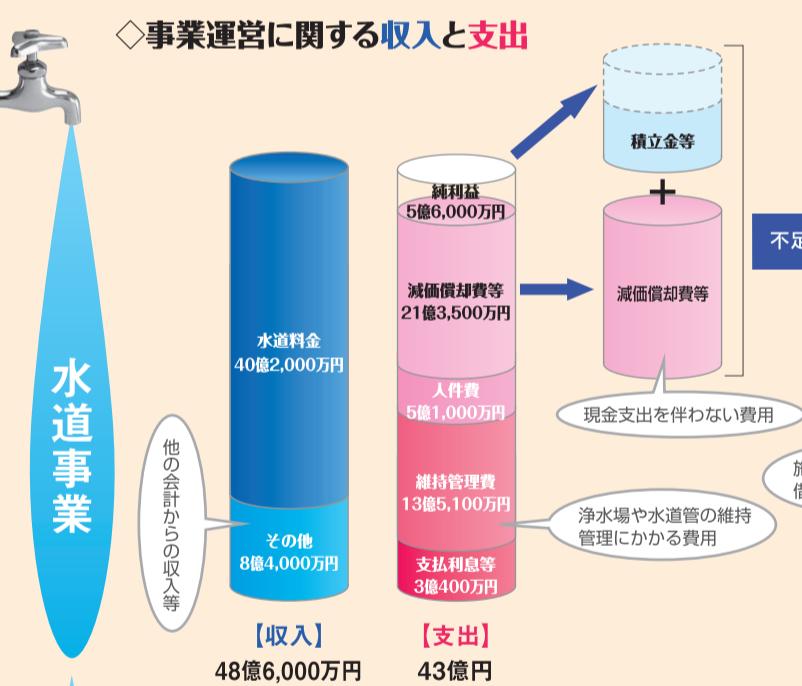

◆施設整備に関する収入と支出

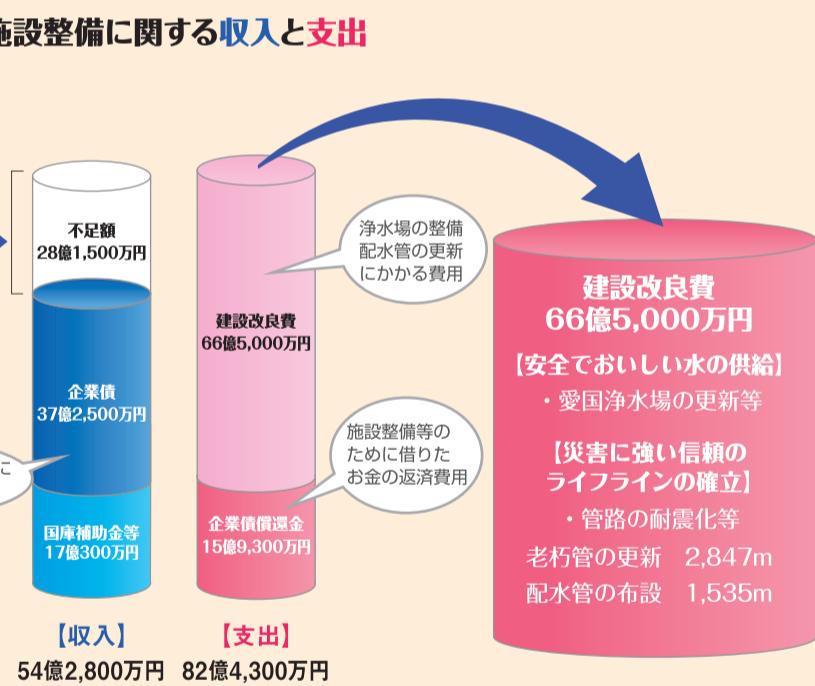

◆事業運営に関する収入と支出



◆施設整備に関する収入と支出

