


釧路市上水道給水区域図

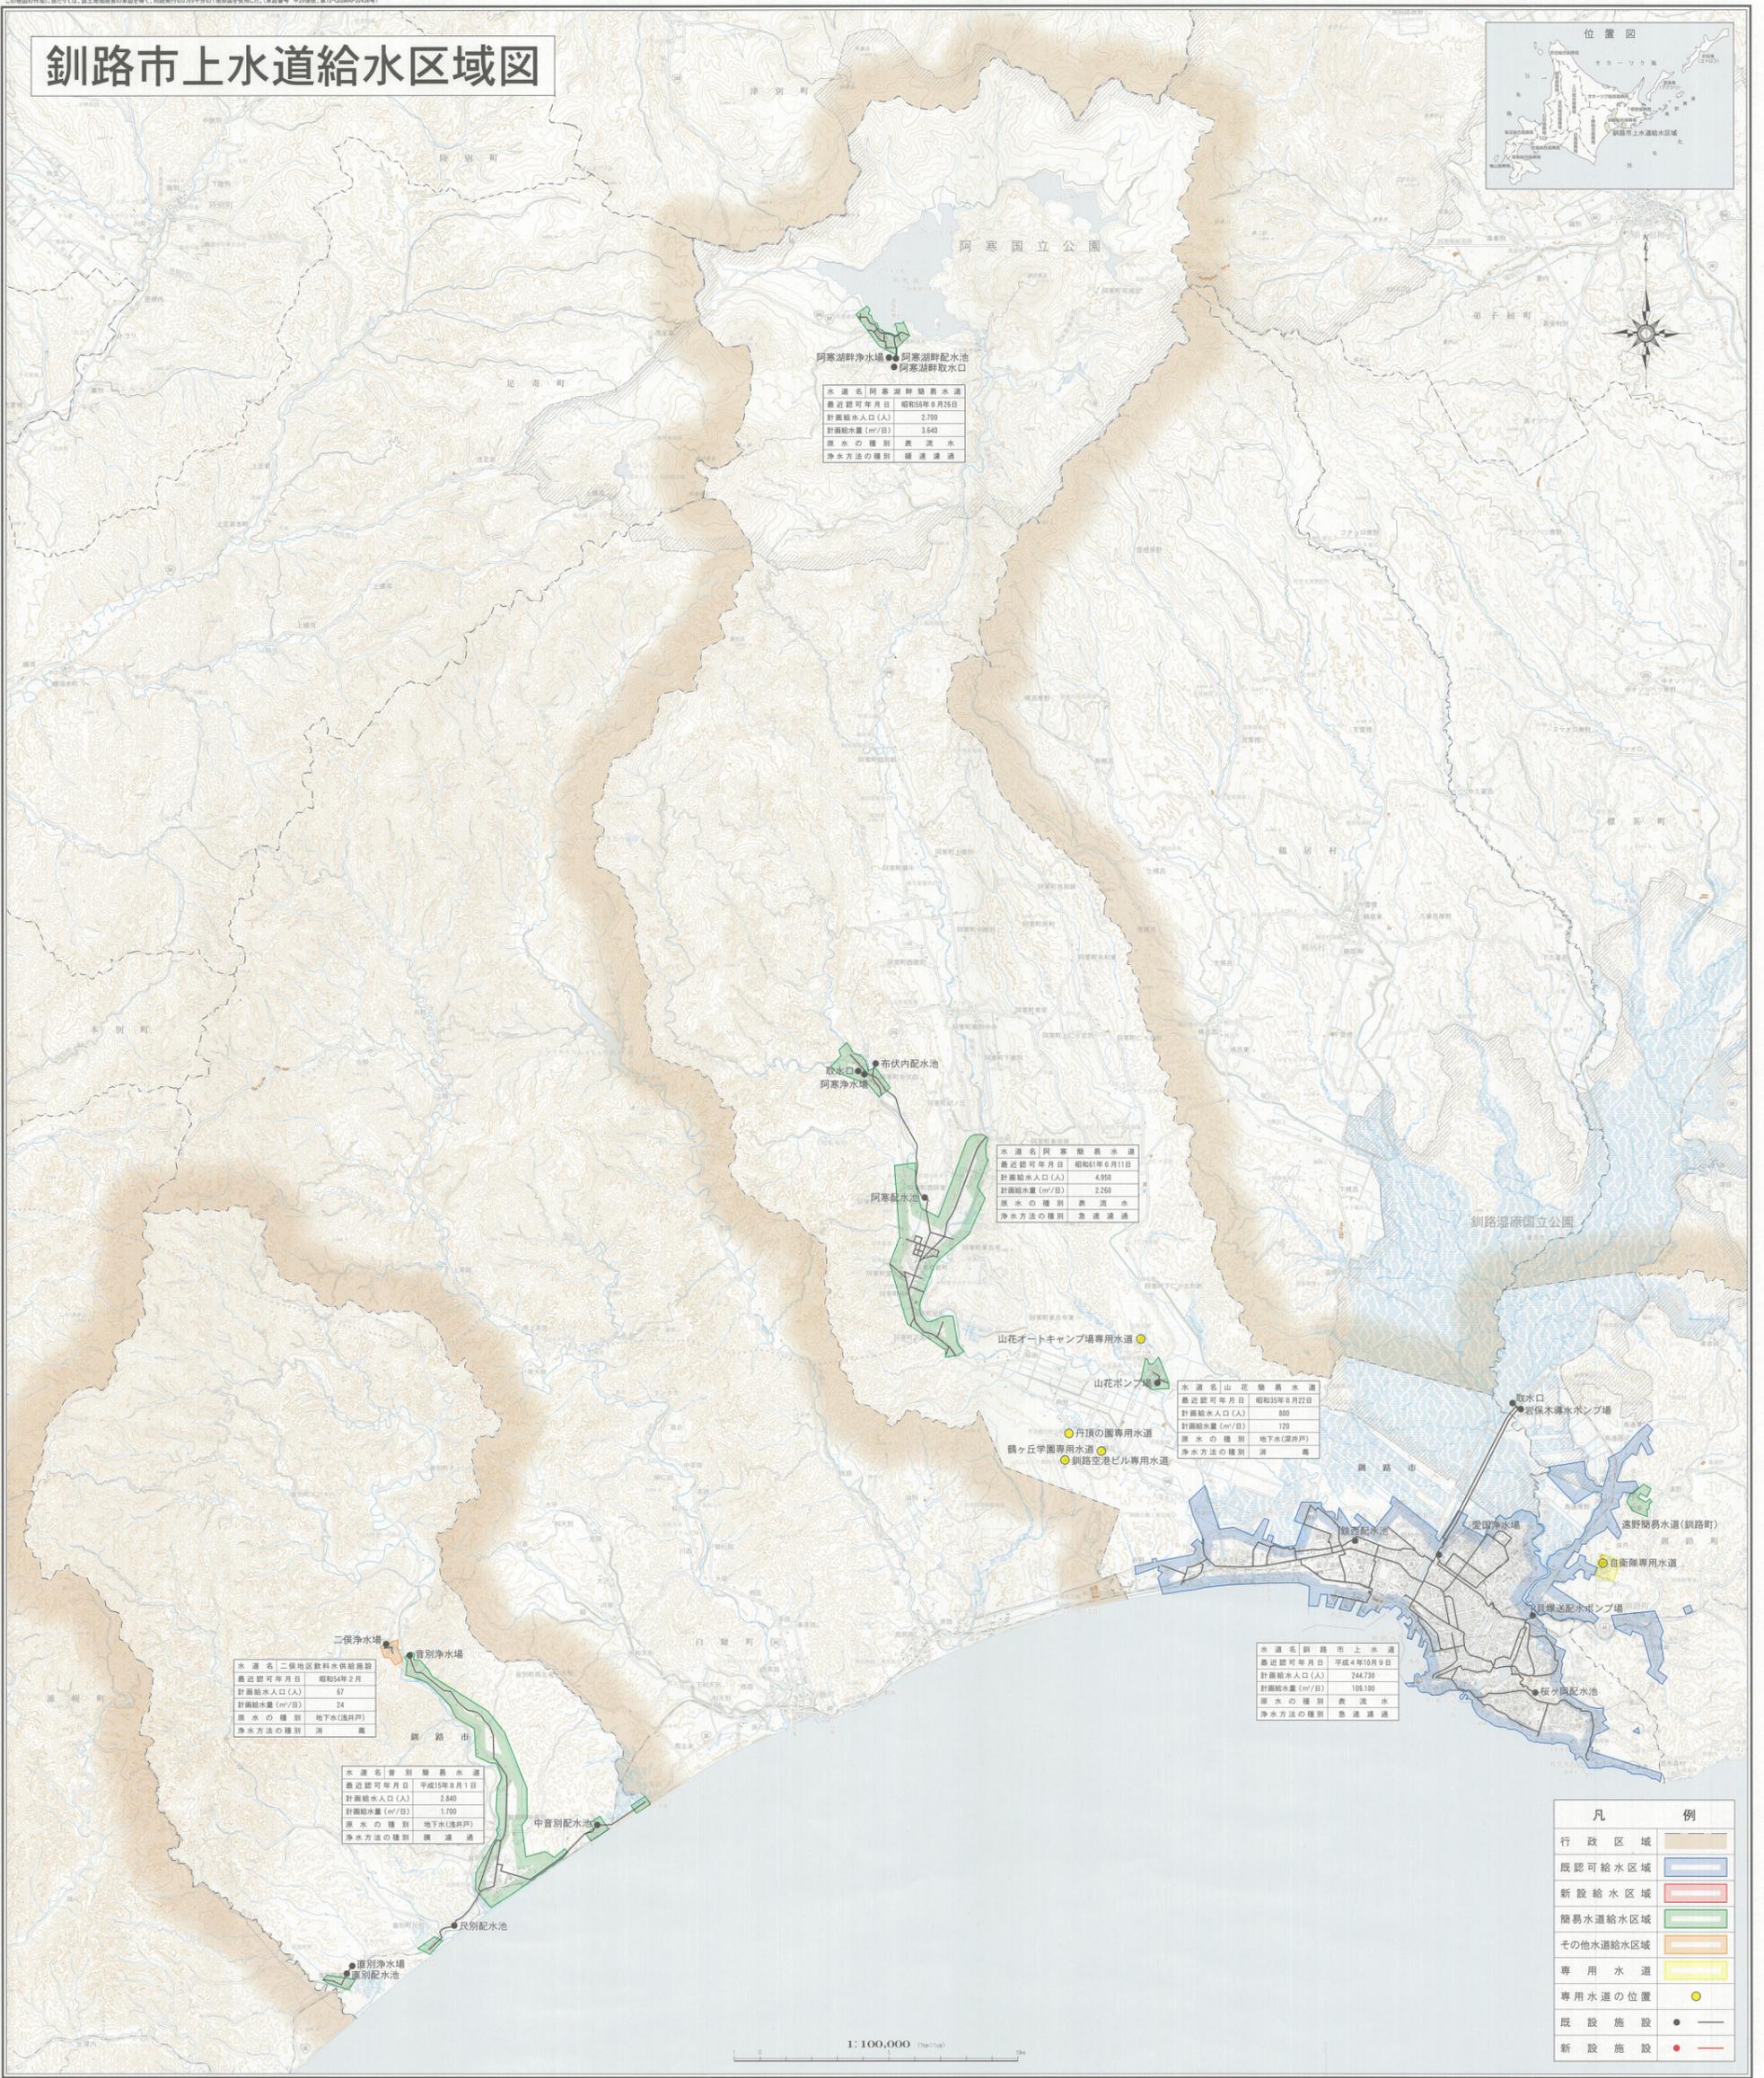

水道名	阿寒湖群給水水道
最近認可年月日	昭和55年8月25日
計画給水人口(A)	2,700
計画給水量(m ³ /日)	3,640
原水の種別	表流水
浄水方法の種別	濾過・沈降

水道名	阿寒湖給水水道
最近認可年月日	昭和61年6月11日
計画給水人口(A)	4,950
計画給水量(m ³ /日)	2,260
原水の種別	表流水
浄水方法の種別	濾過・沈降

水道名	山花給水水道
最近認可年月日	昭和35年8月22日
計画給水人口(A)	300
計画給水量(m ³ /日)	130
原水の種別	地下水(湧井)
浄水方法の種別	濾過

水道名	釧路市上水道
最近認可年月日	平成4年10月9日
計画給水人口(A)	244,730
計画給水量(m ³ /日)	108,100
原水の種別	表流水
浄水方法の種別	急速濾過

水道名	二保地区飲料水供給施設
最近認可年月日	昭和54年2月
計画給水人口(A)	67
計画給水量(m ³ /日)	24
原水の種別	地下水(湧井)
浄水方法の種別	濾過

水道名	音別給水水道
最近認可年月日	平成15年5月1日
計画給水人口(A)	2,840
計画給水量(m ³ /日)	1,700
原水の種別	地下水(湧井)
浄水方法の種別	濾過

凡例	
行政区域	茶色
既認可給水区域	青線
新設給水区域	赤線
簡易水道給水区域	緑線
その他水道給水区域	黄線
専用水道の位置	黄色丸
既施設	黒丸
新施設	赤丸

1:100,000 (1cm=1km)

釧路市役所